




# SPECIAL

120 x 70 h212

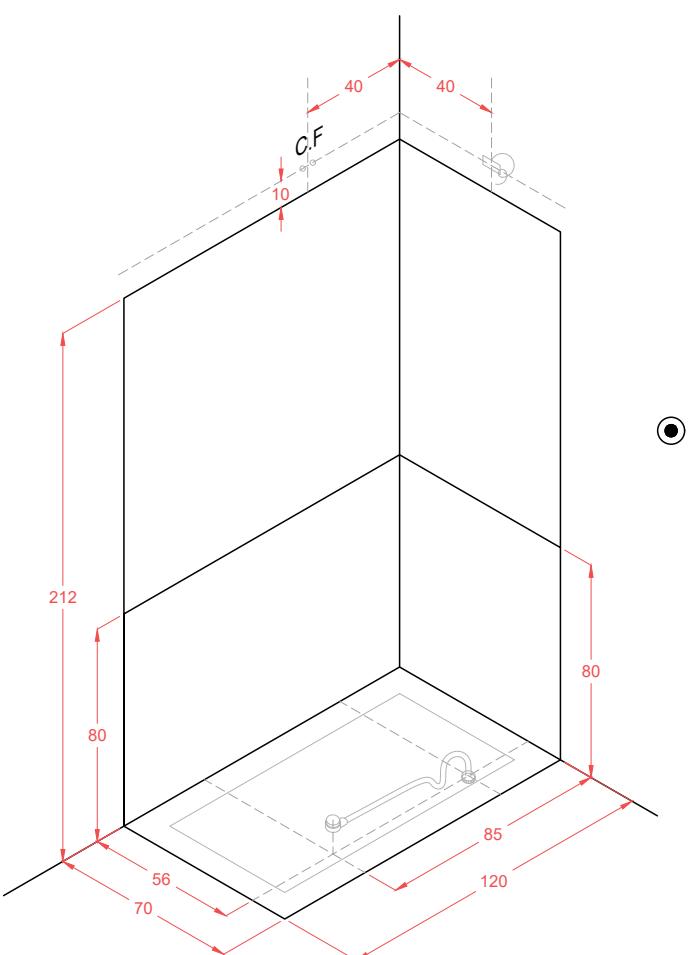

versione 1

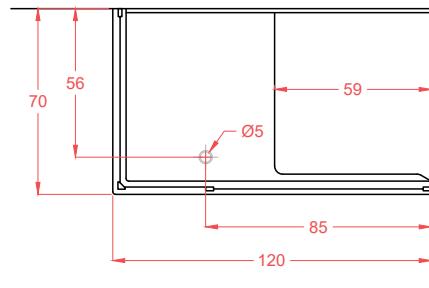

## LEGENDA:



Posizionare una placchetta-interruttore di corrente salvavita collegata a un cavo elettrico a distanza di sicurezza prevista dalle norme CEI.



**C.F.** Uscita acqua calda e fredda per rubinetteria a bordo vasca. Si consiglia l'installazione di filtri anticalcare. Predisporre flessibili di lunghezza 1-1,5m.




**SCARICO VASCA:** Creare un collo d'oca con il tubo di scarico (stesso funzionamento del sifone) prima di collegarlo alla scarico a terra.



**SCARICO A TERRA:** Lo scarico a terra si può realizzare all'interno dell'area delimitata nella scheda tecnica







Cavo elettrico di uscita di almeno 1 m (230 V - 50 Hz)

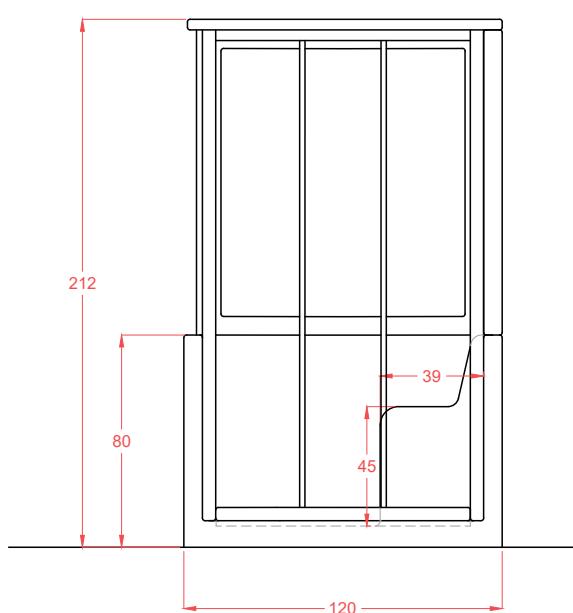

# SPECIAL

120 x 70 h212

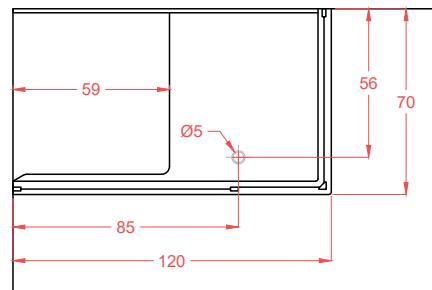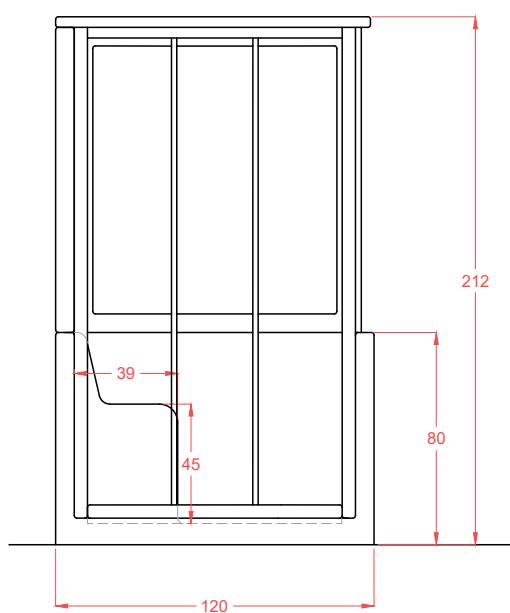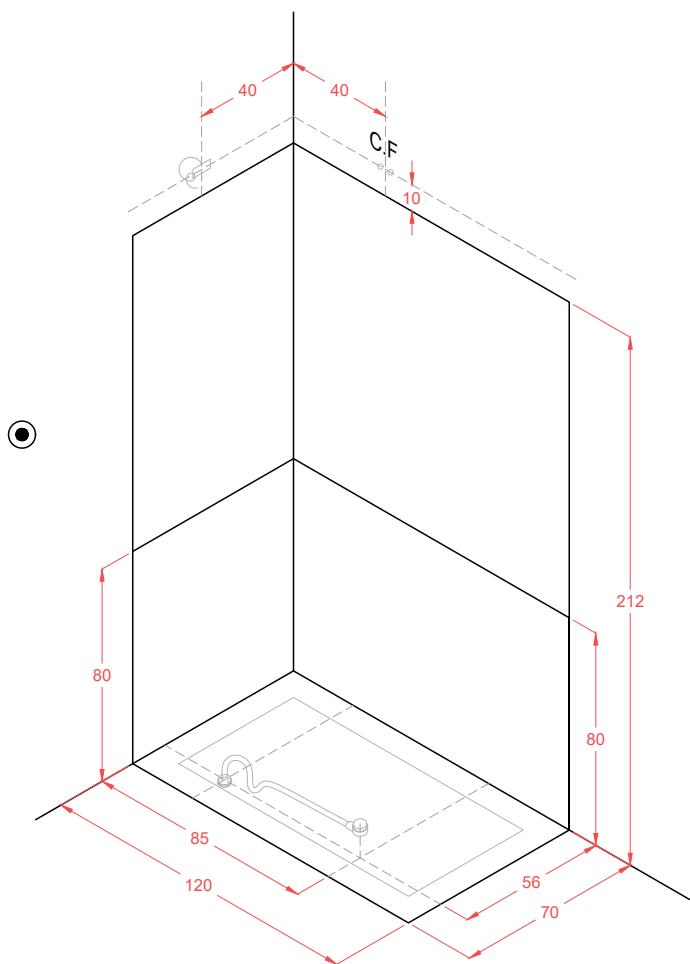

## LEGENDA:



Posizionare una placchetta-interruttore di corrente salvavita collegata a un cavo elettrico a distanza di sicurezza prevista dalle norme CEI.



**C.F.** Uscita acqua calda e fredda per rubinetteria a bordo vasca. Si consiglia l'installazione di filtri anticalcare. Predisporre flessibili di lunghezza 1-1,5m.



**SCARICO VASCA:** Creare un collo d'oca con il tubo di scarico (stesso funzionamento del sifone) prima di collegarlo alla scarico a terra.





**SCARICO A TERRA:** Lo scarico a terra si può realizzare all'interno dell'area delimitata nella scheda tecnica




Cavo elettrico di uscita di almeno 1 m (230 V - 50 Hz)

# SPECIAL

120 x 70 h212

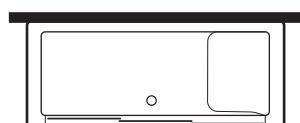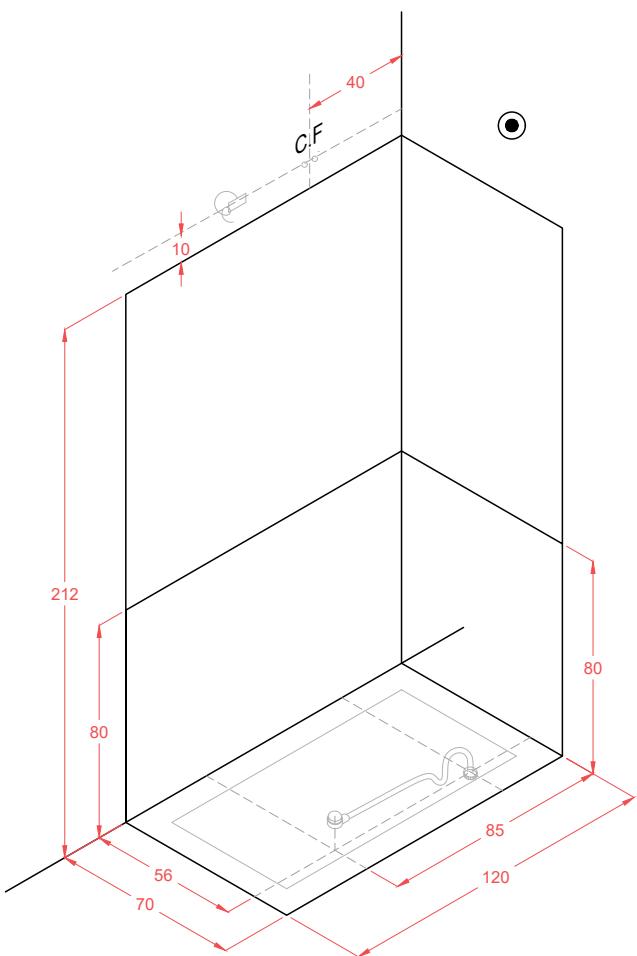

versione 3

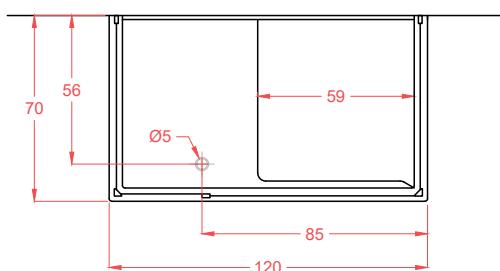

## LEGENDA:



Posizionare una placchetta-interruttore di corrente salvavita collegata a un cavo elettrico a distanza di sicurezza prevista dalle norme CEI.



**C.F.** Uscita acqua calda e fredda per rubinetteria a bordo vasca. Si consiglia l'installazione di filtri anticalcare. Predisporre flessibili di lunghezza 1-1,5m.




**SCARICO VASCA:** Creare un collo d'oca con il tubo di scarico (stesso funzionamento del sifone) prima di collegarlo alla scarico a terra.



**SCARICO A TERRA:** Lo scarico a terra si può realizzare all'interno dell'area delimitata nella scheda tecnica






Cavo elettrico di uscita di almeno 1 m (230 V - 50 Hz)

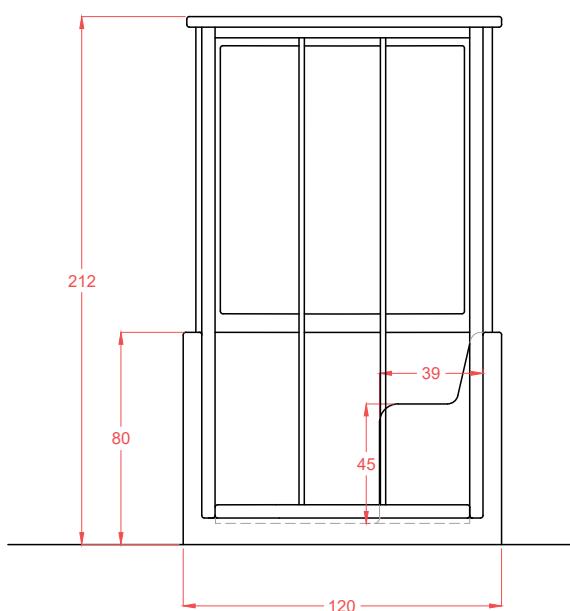

# SPECIAL

120 x 70 h212

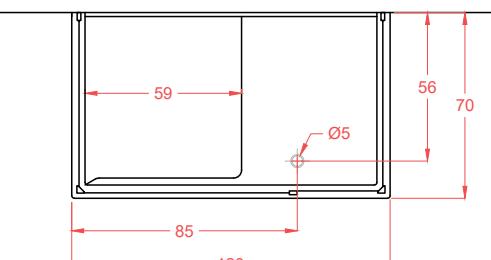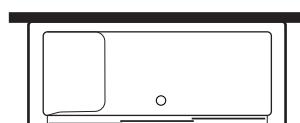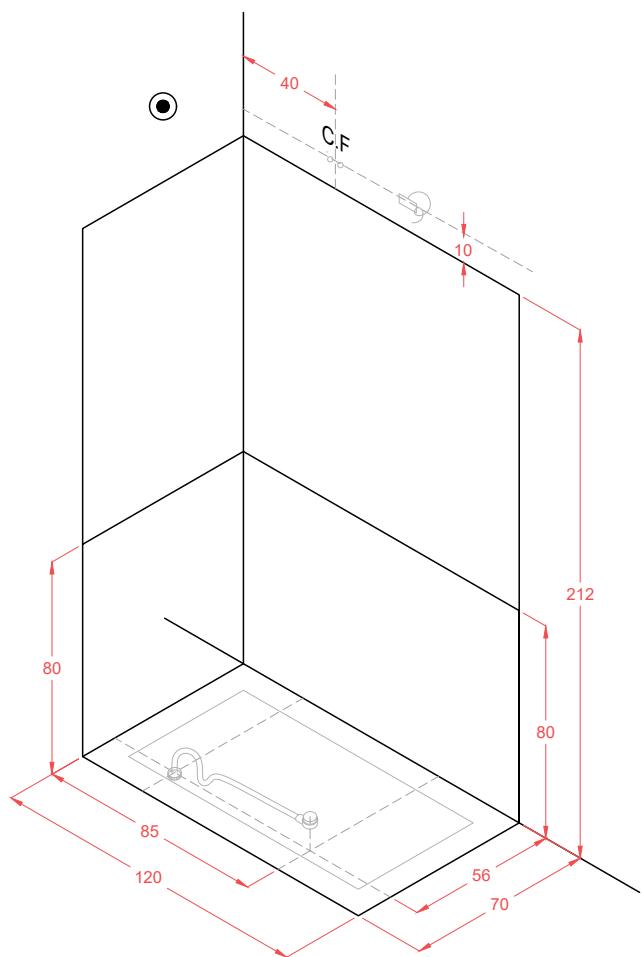

## LEGENDA:



Posizionare una placchetta-interruttore di corrente salvavita collegata a un cavo elettrico a distanza di sicurezza prevista dalle norme CEI.



**C.F.** Uscita acqua calda e fredda per rubinetteria a bordo vasca. Si consiglia l'installazione di filtri anticalcare. Predisporre flessibili di lunghezza 1-1,5m.



**SCARICO VASCA:** Creare un collo d'oca con il tubo di scarico (stesso funzionamento del sifone) prima di collegarlo alla scarico a terra.



**SCARICO A TERRA:** Lo scarico a terra si può realizzare all'interno dell'area delimitata nella scheda tecnica



Cavo elettrico di uscita di almeno 1 m (230 V - 50 Hz)

